


F1/P

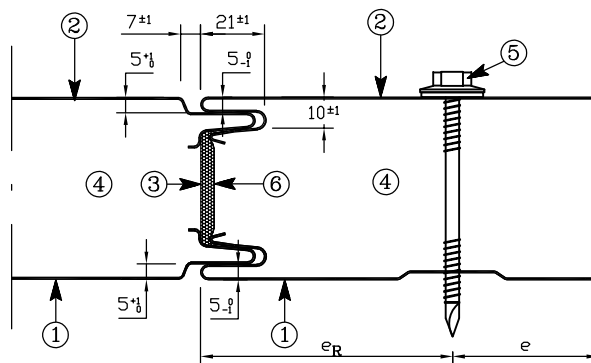


- 1: Innendeckschicht
- 2: Außendeckschicht
- 3: PE-Schaumdichtung
- 4: Polyurethan-Schaum
- 5: Befestigung des Ondatherm
- 6: Trennband

* $t_{M1} / t_{M2} = 0,63 / 0,50\text{mm}$
 O - technisch möglich, jedoch nicht empfohlen
 X - empfohlene Kombination


Deckschichtkombinationen					
		t_{M1} in mm (Außen)			
		0,50	0,63	0,75	0,88
t_{M2} in mm (Innen)	0,40	O	O	X	
	0,50	O	O	X	
	0,63	O	O	X	
	0,75	O	O	X	

					Datum	Name	Abwicklung	Einlaufbreite (mm)	Radien (mm)	Material		
				Gezeichnet	21.10.2021	A. Diezemann						
				Geprüft				1100 / 1100				
				Markenname							Dicke D (mm)	*Gewicht (kN/m²)
				Ondatherm 1003 FG							40	0,115
											60	0,123
											80	0,131
											100	0,139
				Herstellerwerk: AMCD Brehna							120	0,147
				 ArcelorMittal								
Maßstab:												



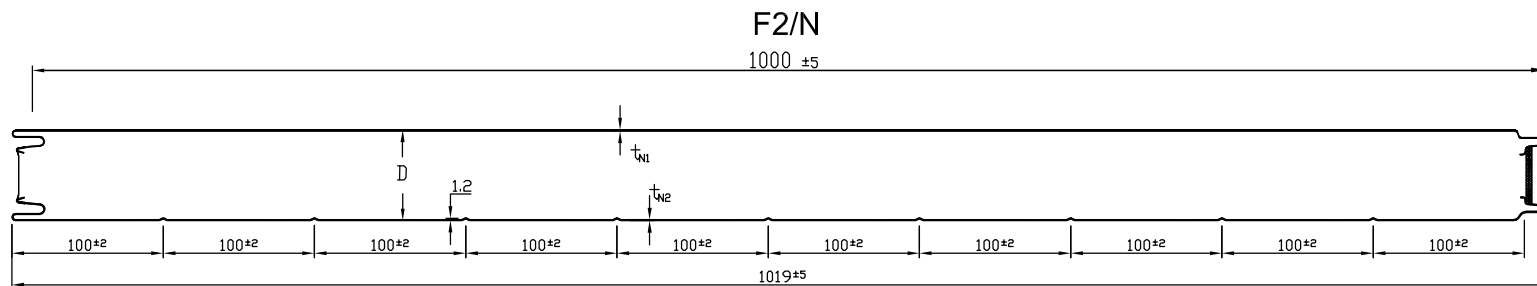

F1/P

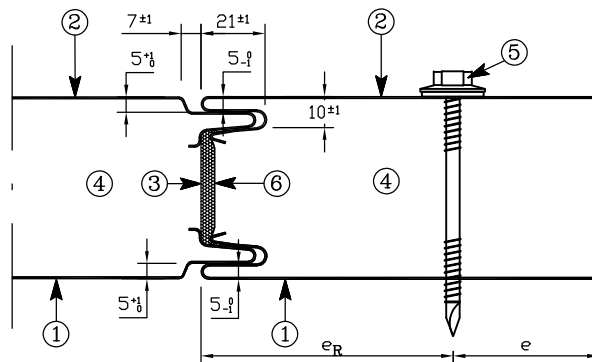

- 1: Innendeckschicht
- 2: Außendeckschicht
- 3: PE-Schaumdichtung
- 4: Polyurethan-Schaum
- 5: Befestigung des Ondatherm
- 6: Trennband

* $t_{N1} / t_{N2} = 0,63 / 0,50\text{mm}$
 O - technisch möglich, jedoch nicht empfohlen
 X - empfohlene Kombination

Deckschichtkombinationen					
		t_{N1} in mm (Außen)			
		0,50	0,63	0,75	0,88
t_{N2} in mm (Innen)	0,40	O	O	O	
	0,50	O	O	X	
	0,63	O	O	X	
	0,75	O	O	X	
	0,88				

	Datum	Name	Abwicklung	Einlaufbreite (mm)	Radien (mm)	Material
Gezeichnet	21.10.2021	A. Diezemann				
Geprüft				1100 / 1100		
Markenname					Dicke D (mm)	*Gewicht (kN/m ²)
 ArcelorMittal					40	0,115
					60	0,123
					80	0,131
					100	0,139
					120	0,147
					Maßstab:	